



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2007010304228796

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者（制造商）名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器  
NC8-06M... , NC8-09M... , NC8-12M... ,  
NC8-06M...N, NC8-09M...N, NC8-12M...N; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2017年08月03日      有效期至：2022年08月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2007年04月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2007010304228796

纸号: 1741276

NC8-06M..., NC8-09M..., NC8-12M...,  
 NC8-06M...N, NC8-09M...N, NC8-12M...N  
 Ui: AC690V;  
 Ith: 20A;  
 NC8-06M..., NC8-06M...N:  
 AC-3, AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/6A, AC380V/400V/415V/6A,  
 AC660V/690V/3.8A;  
 NC8-09M..., NC8-09M...N:  
 AC-3, AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/9A, AC380V/400V/415V/9A,  
 AC660V/690V/4.9A;  
 NC8-12M..., NC8-12M...N:  
 AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/12A,  
 AC660V/690V/4.9A;  
 AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/9A,  
 AC660V/690V/4.9A;  
 Us: AC: 24V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V; (50Hz)  
 DC: 12V, 24V, 48V, 110V, 125V, 220V, 250V  
 3P, 4P  
 配用的辅助触头(本体): 1NO, 1NC  
 AC-15: Ue/Ie: 380/400/415V/0.95A;  
 DC-13: Ue/Ie: 220/250V/0.27A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2007010304228796

纸号: 1741276

型号的解释:

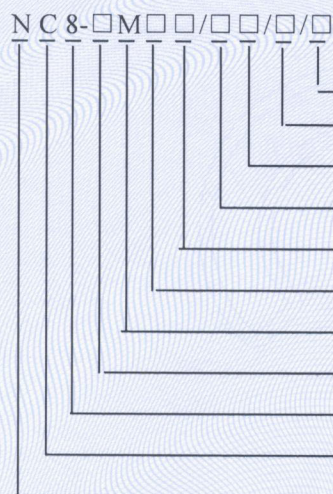

- N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写
- Z 直流线圈, B 标准型, 省略不写
- 常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
- 常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
- 常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写
- 常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写
- M 表示小型, 其他省略不写
- (AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)
- 设计序号
- 交流接触器
- 企业特征代号

常开、常闭辅助触头数量及组合型号: 10、01;  
 常开、常闭主触头数量及组合型号: 3、4

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304244271

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-09..., NC8-09... N; NC8-12..., NC8-12... N, NC8-18..., NC8-18... N; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年03月08日

有效期至: 2022年03月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年08月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1624672



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2007010304244271

纸号: 1624672

NC8-09, NC8-12, NC8-18;  $U_i=AC690V$ ;

NC8-09, NC8-09...N:

$I_{th}=25A$ ;

$U_e/I_e$ : AC-3, AC-4:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/9A,  
AC660V/690V/6.7A;

NC8-12, NC8-12...N:

$I_{th}=25A$ ;

$U_e/I_e$ :AC-3,AC-4:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/12A,  
AC660V/690V/9A;

NC8-18, NC8-18...N:

$I_{th}=32A$ ;

$U_e/I_e$ :AC-3,AC-4:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/18A,  
AC660V/690V/10.6A;

$U_s$ :AC(Hz):24V,110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V;

DC:24V,48V,110V,220V.

3P,4P(4NO,2NO+2NC)

配用的辅助触头(本体):

AC-15: $U_e/I_e$ : 380V/400V/415V/0.95A; DC-13: $U_e/I_e$ : 220V/250V/0.27A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2007010304244271

纸号: 1624672

型号的解释:

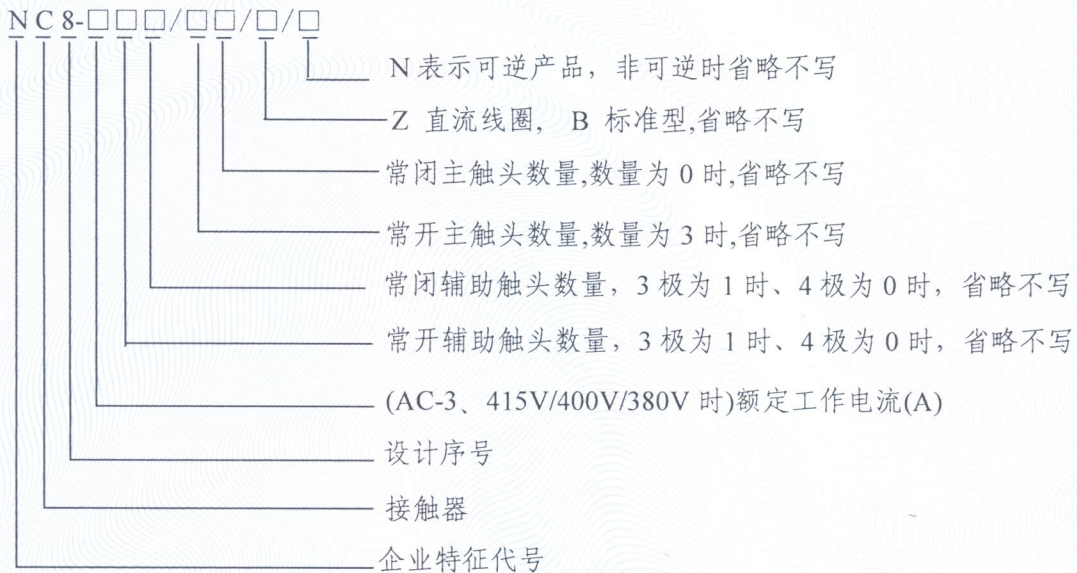

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22, 为 11 时省略不写, 1、2 均代表触头数量  
 常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2007010304248301

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者（制造商）名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州市乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器  
NC8-25;NC8-32;NC8-38 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2017年07月06日 有效期至：2022年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2007年09月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2007010304248301

纸号: 1721863

NC8-25; NC8-32; NC8-38

NC8-25: lth:40A;

Ue /Ie :AC-3:AC240(230/220)V/25A,AC415(400/380)V/25A,  
AC690(660)V/17.3A;

AC-4:AC240(230/220)V/25A,AC415(400/380)V/25A,AC690(660)V/14A;

NC8-32: lth:50A;

Ue /Ie :AC-3:AC240(230/220)V/32A,AC415(400/380)V/32A,  
AC690(660)V/21.9A;

AC-4:AC240(230/220)V/32A,AC415(400/380)V/32A,AC690(660)V/17.3A;

NC8-38: lth:50A;

Ue /Ie :AC-3:AC240(230/220)V/38A,AC415(400/380)V/38A,  
AC690(660)V/21.9A;

AC-4:AC240(230/220)V/38A,AC415(400/380)V/32A,AC690(660)V/17.3A;

Us:AC(50Hz):24V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V;DC:24V,48  
V,110V,220V;

极数:3P,4P(4NO,2NO+2NC);

IP20;

配用的辅助触头:(本体)

2NO2NC,1NO1NC;

lth:10A;

AC-15:Ue/Ie:415(400/380)V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:250(220)V/0.27A

注:此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



## 中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 2 页 共 2 页

证书编号: 2007010304248301

纸号: 1721863

型号的解释:

NC8-□□□/□□/□□

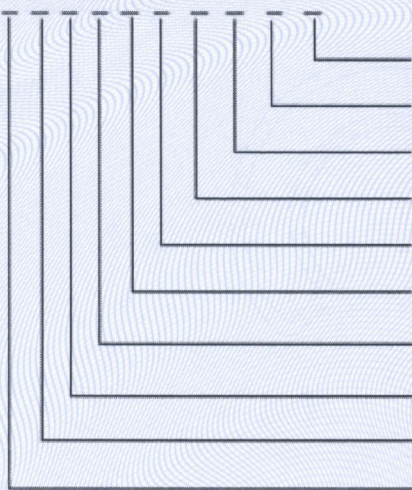

- N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写
- Z 直流线圈, B 标准型, 省略不写
- 常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
- 常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
- 常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写
- 常开辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写
- (AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)
- 设计序号
- 交流接触器
- 企业特征代号

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22, 为 11 时省略不写, 1、2 均代表触头数量  
 常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304236409

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-40, NC8-50, NC8-65;具体参数和型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2017年05月25日

有效期至: 2022年05月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2007年06月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2007010304236409

纸号: 1701098

NC8-40, NC8-50, NC8-65

NC8-40: Ith:60A;

AC-3,AC-4:

Ue /Ie :AC240(230/220)V/40A, AC400(380)V/40A, AC415V/40A,  
AC690(660)V/34A;

NC8-50: Ith:80A;

AC-3,AC-4:

Ue /Ie :AC240(230/220)V/50A, AC400(380)V/50A, AC415V/50A,  
AC690(660)V/39A;

NC8-65: Ith:80A;

AC-3,AC-4:

Ue /Ie :AC240(230/220)V/65A, AC400(380)V/65A, AC415V/65A,  
AC690(660)V/42A;

Us:AC(50Hz):24V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V;

DC: 24V, 48V, 110V, 220V;

AC/DC: 24V, 48V, 110V, 220V;

3P,4P;

配用的辅助触头: (本体)

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/415V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:220V/250V/0.27A;

1NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 2 页 共 2 页

证书编号: 2007010304236409

纸号: 1701098

## 型号的解析

NCS-□□□/□□/□□

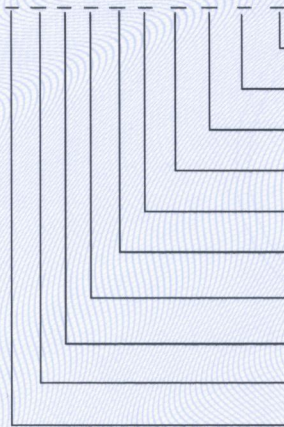

- N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写
- Z 直流线圈, JZ 交直流通用线圈, B 标准型, 省略不写
- 常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
- 常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
- 常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写
- 常开辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写
- (AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)
- 设计序号
- 交流接触器
- 企业特征代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304233950

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-80, NC8-100; 具体参数和型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年05月25日

有效期至: 2022年05月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年05月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2007010304233950

纸号: 1701097

NC8-80; NC8-100

Ui: 690V;

Ith: 125A;

Ue/Ie: AC-3, AC-4:

NC8-80: AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/80A, AC415V/80A, AC660V/690V/49A;

NC8-100: AC220V/230V/240V/100A, AC380V/400V/100A, AC415V/100A, AC660V/690V/49A;

Us: AC24V, AC110V, AC127V, AC220/230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V;

DC: 24V, 48V, 110V, 220V;

3P, 4P;

配用的辅助触头:

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/415V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.27A;

1NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 2 页 共 2 页

证书编号: 2007010304233950

纸号: 1701097

型号的解释:

NC8-□□□/□□/□□

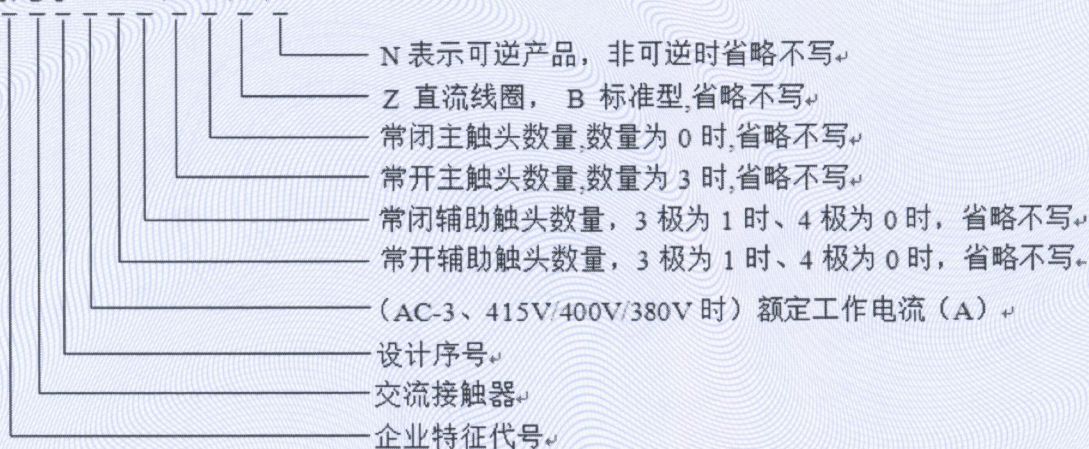

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010304563981

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

NC8-115, NC8-150, NC8-170, NC8-115/N, NC8-150/N, NC8-170/N, NC8-115/W, NC8-150/W, NC8-170/W, NC8-115/W/N, NC8-150/W/N, NC8-170/W/N; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年04月07日

有效期至: 2022年04月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年08月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1649432





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304644798

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

NC8-205, NC8-265, NC8-300, NC8-205/N, NC8-265/N, NC8-300/N, NC8-205/W, NC8-265/W, NC8-300/W, NC8-205/W/N, NC8-265/W/N, NC8-300/W/N; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年04月19日

有效期至: 2018年12月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年12月09日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1597165



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304644798

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-205, NC8-265, NC8-300, NC8-205/N, NC8-265/N, NC8-300/N; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年01月22日

有效期至: 2018年12月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年12月09日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0883526



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010304385019

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC7-09\*\*, NC7-09\*\*N NC7-12\*\*, NC7-12\*\*N, NC7-18\*\*, NC7-18\*\*N, NC7-22\*\*, NC7-22\*\*N; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年04月01日

有效期至: 2020年01月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年01月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1105187



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2010010304385019

纸号: 1105187

NC7-09\*\*, NC7-09\*\*N, NC7-12\*\*, NC7-12\*\*N  
 NC7-18\*\*, NC7-18\*\*N, NC7-22\*\*, NC7-22\*\*N  
 (\*\*=辅助触头种类和数量,用数字 01,10,11 表示)  
 Ui:690V  
 NC7-09\*\*, NC7-09\*\*N:Ith:20A  
 AC-3:Ue/Ie:220/230/9A,380/400V/9A,600/690V/6.6A  
 AC-4:Ue/Ie:220/230/3.5A,380/400V/3.5A,600/690V/1.5A  
 NC7-12\*\*, NC7-12\*\*N:Ith:20A  
 AC-3:Ue/Ie:220/230/12A,380/400V/12A,600/690V/8.9A  
 AC-4:Ue/Ie:220/230/5A,380/400V/5A,600/690V/2A  
 NC7-18\*\*, NC7-18\*\*N:Ith:32A  
 AC-3:Ue/Ie:220/230/18A,380/400V/18A,600/690V/12A  
 AC-4:Ue/Ie:220/230/7.7A,380/400V/7.7A,600/690V/3.8A  
 NC7-22\*\*, NC7-22\*\*N:Ith:32A  
 AC-3:Ue/Ie:220/230/22A,380/400V/22A,600/690V/14A  
 AC-4:Ue/Ie:220/230/7.7A,380/400V/7.7A,600/690V/3.8A  
 Us:24V,36V,110V,127V,220V,380V,400V,415V,480V,660V,50Hz  
 NC7-09\*\*, NC7-12\*\*, NC7-18\*\*, NC7-22\*\*:AC-3,AC-4  
 NC7-09\*\*N, NC7-12\*\*N, NC7-18\*\*N, NC7-22\*\*N:AC-4  
 3P; IP10

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2010010304385019

纸号: 1105187

配用辅助触头:(本体)

Ith:10A

AC-15:Ue/Ie:380/400V/0.95A

DC-13:Ue/Ie:220/250V/0.15A

1NO,1NC,1NO1NC

配用辅助触头:(外置)

AX-3

Ith:10A

AC-15:Ue/Ie:380/400V/0.95A

DC-13:Ue/Ie:220/250V/0.15A

1NO1NC,1NO3NC,2NC,2NO,2NO2NC,3NO1NC,4NO,4NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

